

Zpráva o revizi plynového zařízení

podle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb

Datum zahájení a ukončení revize: 17..2024
Evidenční číslo revize: 16/6/2024

Umístění vyhrazeného plynového zařízení: obytný dům Ondříčkova 385/35 Praha 3 130 00	revizní technik Aleš Dušek Pod Hůrkou 77, Černolice, 252 10 Ičo. 71667873
	Evidenční číslo osvědčení, oprávnění: 16756/2/20/R-PZ/F,G 1897/2/04/PZ-R-VI,VII

Název a sídlo provozovatele: Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3
Ondříčkova 385/35, Praha 3 ičo.17902347

DRUH REVIZE. Výchozí

Označení zařízení (předmět kontroly): NTL plynovod od HUP po uzávěry plynu před plynovými spotřebiči

Druh zařízení: F, G

Celkové zhodnocení: Revidované plynové zařízení JE SCHOPNO bezpečného provozu

Zpráva vyhotovena ve 3 výtiscích.

Zpráva obsahuje 3 strany

Za provozovatele se zúčastnil: revizní technik, uživatelé bytů

V Praze dne: 17.6.2024

Rozdělovník: 1x revizní technik
2x vlastník domu



**Podpis a otisk razítka
revizního technika**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č.R. 16/6/24

strana 2

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 - B. Údaje o měření a zkouškách.
 - C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
 - D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
 - E. Celkové zhodnocení.
-

A - Technické hodnoty a popis zařízení

NTL domovní plynovod v provedení dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 s médiem ZP o provozním tlaku 1,8 – 2,1 kPa. HUP Zemní modul s regulátorem tlaku plynu osazený před domem čp.385 (společný pro vchody 385, 391). Plynovod vstupuje do objektu v prostoru suterénu v čp.391 a dále prochází stropem do místnosti kočárkárny kde je osazený uzávěr plynu KK DN 50. Dále je provedený nový plynovod z CU DN 40 který se dělí na dvě větve osazené uzávěry plynu KK DN 40. Jedna větev pro dům čp. 385 a jedna pro dům 391. Pro dům 385 je plynovod vedený po omítce na chodbu domu prostupem přes kotelnu do domu, kde je rozdělený na dvě větve pro stoupací vedení. Před stoupacím vedením jsou osazené uzávěry plynu 2x KK DN 25, dále stoupací vedení CU PRESS DN 25 vedené po omítce v instalačních šachtách v bytech na WC. V prostupech stropem jsou provedené průchodky a plynovod je upevněný třmeny. V každém patře je provedená odbočka pro připojení plynoměrů nebo s uzátkovaným uzávěrem plynu. Před plynoměry jsou osazené uzávěry plynu KK DN 25, dále je provedeno napojení plynoměru a nový spotřební rozvod CU PRESS DN 18 k plynovým sporákům. Před spotřebiči jsou osazené protipožární uzávěry plynu KK DN 15 a dopojení je provedeno plynovou hadicí.

byty s plynovými spotřebiči: č. 1, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 21

byt s uzátkovaným uzávěrem: č. 3, 4, 10, 16, 22, 24

Montáž provedl: FA JANPE s.r.o., Vídeňská 148

Praha 4 - Kunratice

Číslo opráv. – 2453/2/07/PZ-M/ VI, VII

Číslo osv. 14247/2/17/M-PZ-f,g

PRESBOY osv. 804/12/LS/437 (prodloužení č.903/2017 ze dne 7.6.2017)

B- Provedené kontroly

- Provedena kontrola atestů použitých materiálů
- instalace plynovodu
- ovladatelnosti uzávěrů plynu
- tlaková zkouška byla provedena DRUCKTEST 2000

C- Zjištěné závady

Návrh termínů
odstranění závad

NEBYLY ZJIŠTĚNY ZÁVADY BRÁNÍCÍ BEZPEČNÉMU PROVOZU

D- Předchozí revize

Provozní dokumentace k nahlédnutí u provozovatele plynového zařízení

E- Celkové zhodnocení na 1. str. této revizní zprávy.

Upozorňuji provozovatele PZ na povinnost provádění pravidelných kontrol PZ nejméně jedenkrát ročně a provádění provozních revizí nejméně jedenkrát za tři roky dle Nařízení vlády 191/2022 Sb

Vysvětlivky: **HUP** – hlavní uzávěr plynu
NTL – nízkotlak
NP – nadzemní podlaží
ZP – zemní plyn
PET - plynové etážové vedení

F-

Zjištěné závady odstranit a to ve smyslu ustanovení § 23 odst. 6) Energetického zákona č. 485/2000 Sb. a § 179, 185 a 186 vyhl. ČUBP č. 48/1982 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. o požární ochraně a dalších předpisů souvisejících.

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu:	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od HUP pro uzavěry před stoupacím vedením			
DN 40, 25			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 2x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu:	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od uzávěru pro stoupací vedení po uzávěry před plynoměry Pro byty č.1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22			
DN 25			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 2x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení



V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu:	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Videňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od uzávěru pro stoupací vedení po uzávěry před plynoměry Pro byty č.3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24			
DN 25			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 2x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení


V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 1	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 1 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Videňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

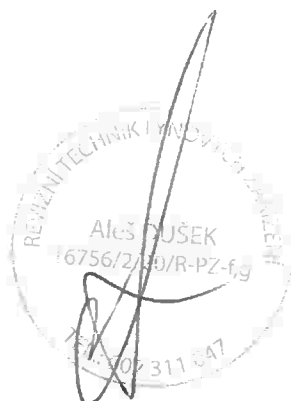

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 6	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 6 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Videňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod: NOVÝ			
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzavěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení


V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 7	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 7 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Václavská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

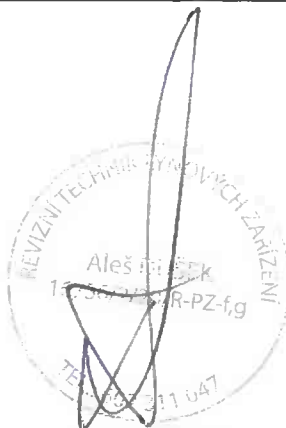

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 9	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 9 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení


V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 12	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 12 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

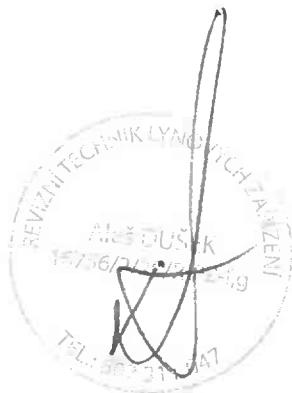

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 13	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 13 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzavěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024



ZÁPIS
O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 13	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 13 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Václavská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení



V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 15	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 15 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzavěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení


V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 18	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 18 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzavěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

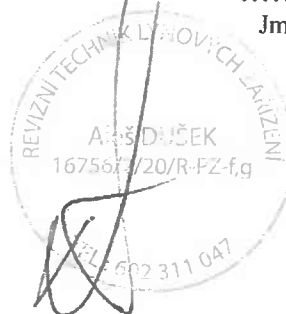

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 19	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 19 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení



V...Praze 17.6.2024

ZÁPIS

O ZKOUŠCE – TĚSNOSTI PLYNOVODU

Objekt č.p.: 385	ulice: Ondříčkova	č.bytu: 21	poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: byt č. 21 Ondříčkova 385/35, Praha 3			
Montáž organizace/ název a sídlo/: f. Janpe Vídeňská 148			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v platném znění): 2453/2/07/PZ-M/VI, VII			
Plynovod:		NOVÝ	
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úsek plynovodu): Od plynoměru po uzávěr před spotřebičem			
DN 18, 15			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak: 5 KPa a 100 KPa			
Datum provedení zkoušky: 17.6.2024			
Doba trvání zkoušky: 1x 30 min.			
Výsledek zkoušky:			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku			

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

V...Praze 17.6.2024

